


ユニファイヤーガードⅡ(危害防止付)設計範囲表

面積区画の適応範囲
 縦穴区画の適応範囲

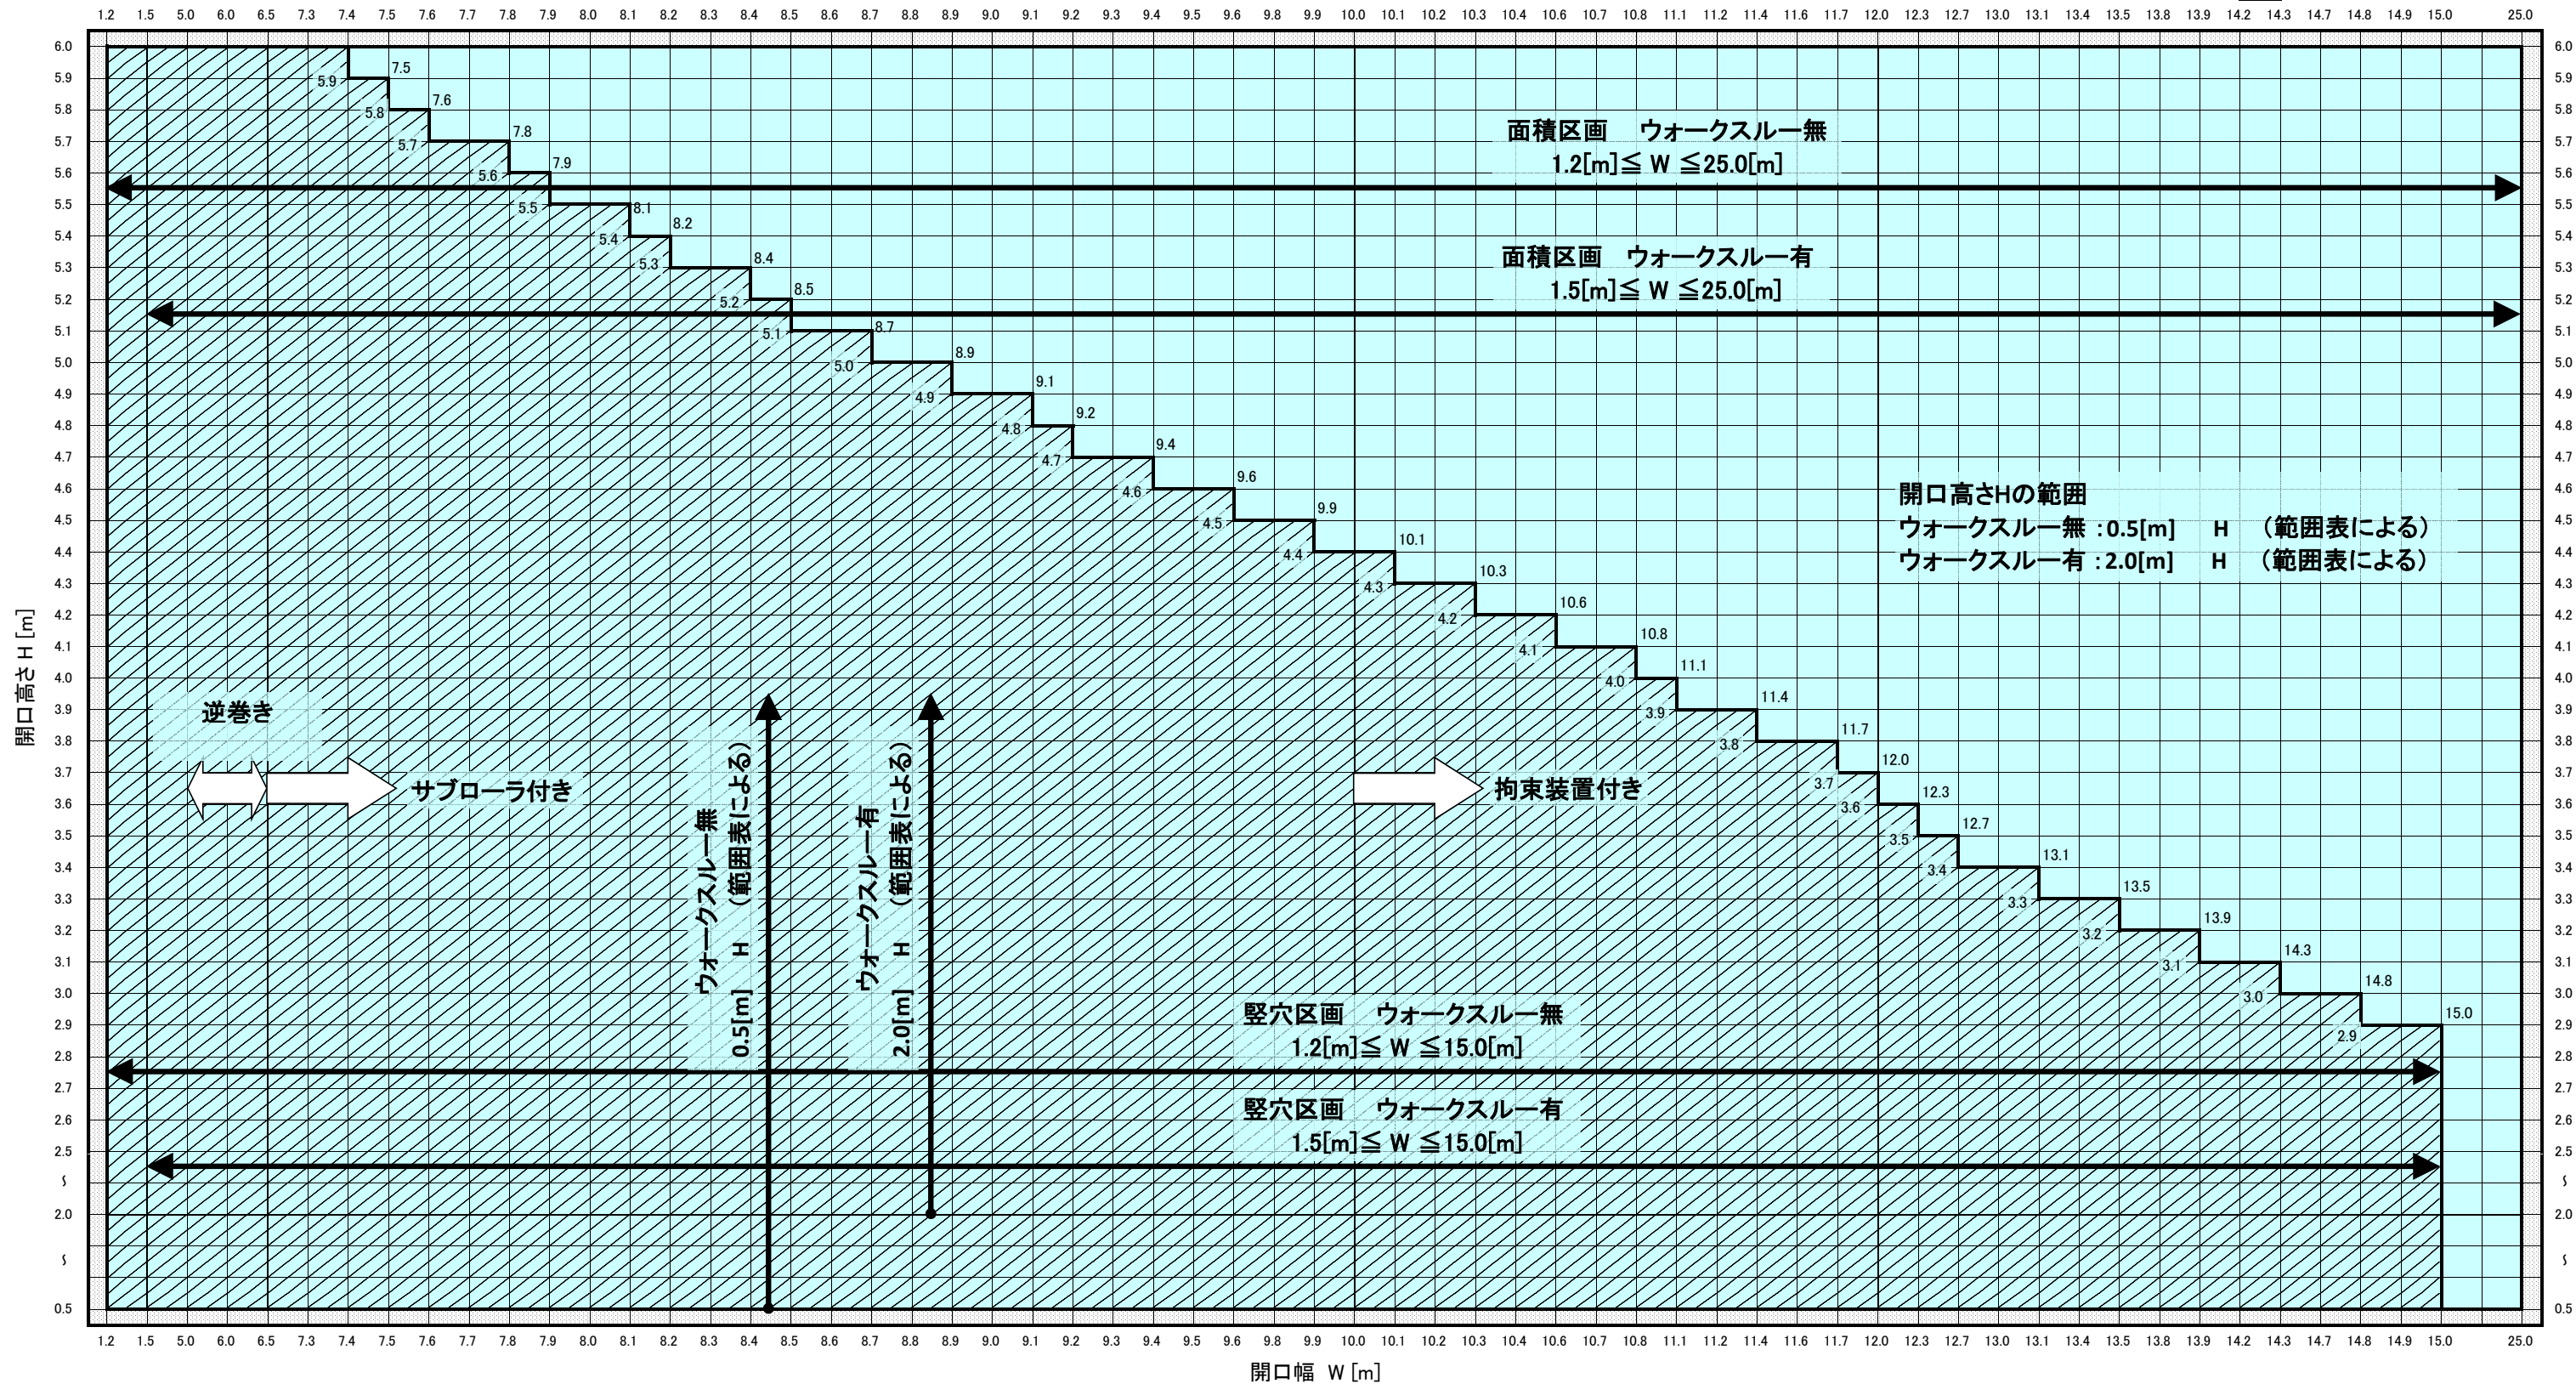

開口高さHの範囲
 ウォークスルー無 : 0.5[m] H (範囲表による)
 ウォークスルー有 : 2.0[m] H (範囲表による)

レール幅D (袖様A)	94 (125)	105 (136)	120 (151)	130 (W ≤ 9.5 : 161 W > 9.5 : 171)	135 (176)	170 (211)
----------------	-------------	--------------	--------------	--------------------------------------	--------------	--------------

大臣認定番号一覧

特定防火設備 建築基準法施行令第112条第1項 EA-0330	防火設備の作動性能等(面積区画) 建築基準法施行令第112条第14項第一号 CAT-0609	遮煙性能を有する防火設備の作動性能等(縦穴区画) 建築基準法施行令第112条第14項第二号 CAS-0611
---------------------------------------	--	--